

Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным(адресным расширителям шлейфов)
охранно-пожарным "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD", версии 2.05.

ППКОП - прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный
"Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD" версии 2.05.

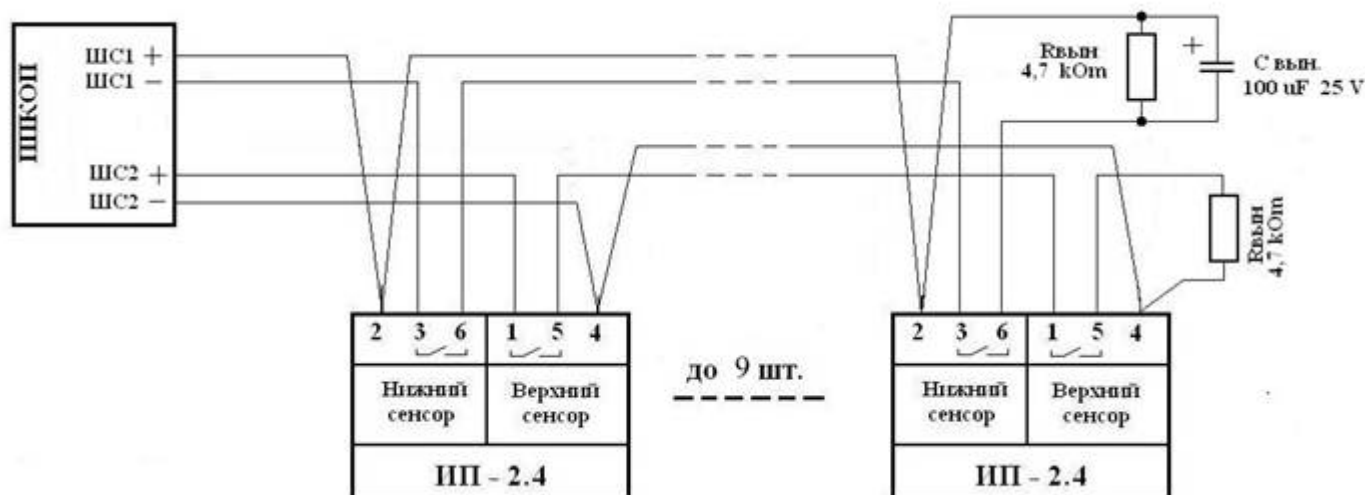


Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным(адресным расширителям шлейфов) охранно-пожарным "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD", версии 2.05. (Сработка по двум извещателям)

ППКОП - прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный
"Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD" версии 2.05.

Б103-04- база Б103-04

R отр. - (1,5-1,6) кОм

R ок.= 4,7 кОм±5%

Примечания. 1.Суммарное сопротивление проводов без учета сопротивления оконечного резистора R ок. составляет не более 100 Ом.

2.Контакты №3 и №6 , №1 и №5 базы Б103-04 образуют размыкающиеся контакты.

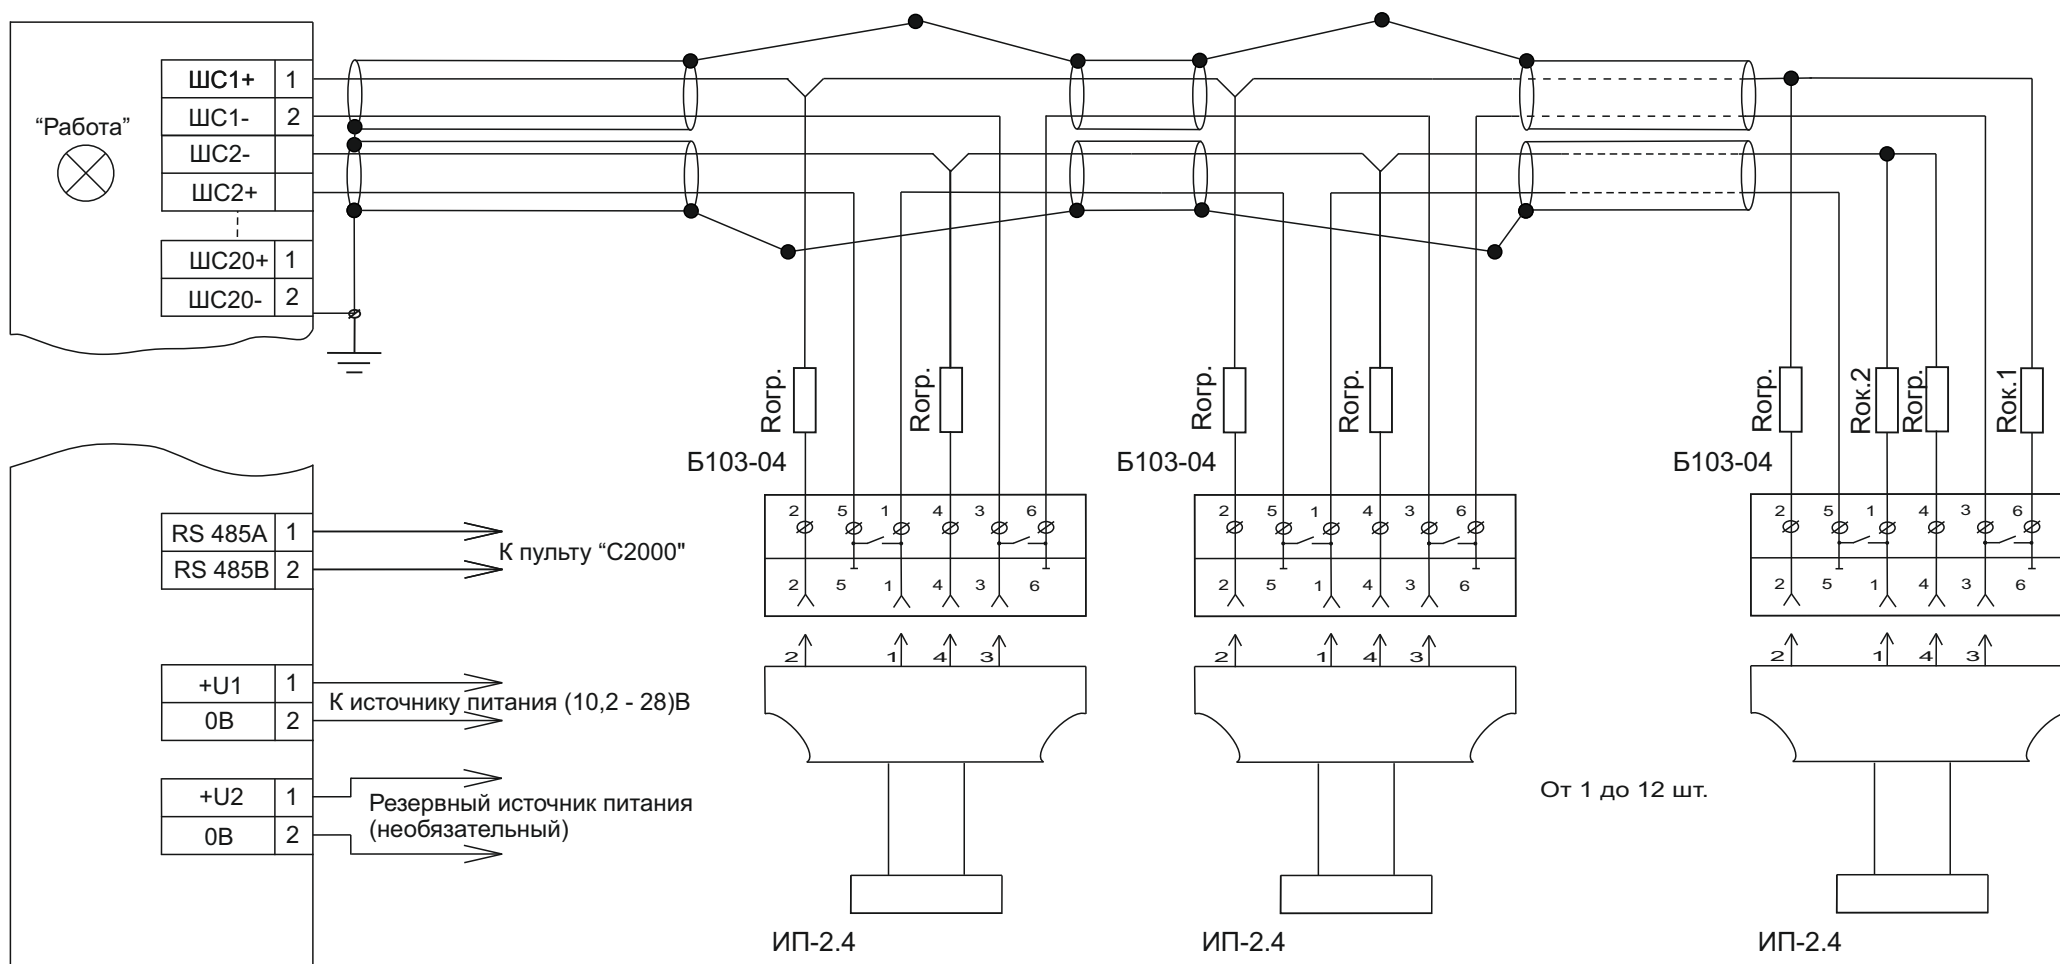


Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным охранно-пожарному серии «гранд МАГИСТР»

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "грандМАГИСТР"

Б103-04 - база Б103-04

R ок. - 7,5 кОм

- Примечания. 1. Пары контактов №3, №6 и №1, №5 базы Б103-04 образуют размыкающиеся контакты
2. Суммарное сопротивление проводов без учета сопротивления оконечного резистора R ок. составляет не более 100 Ом.

ППКОП

